

Energieausweis für Wohngebäude


gemäß ÖNORM H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG



GEBÄUDE

Gebäudeart	Mehrfamilienhäuser	Erbaut	2009
Gebäudezone	Aufenthaltsraum	Katastralgemeinde	Hirschstetten
Straße	Hausgrundweg 33	KG-Nummer	01658
PLZ/Ort	1220, Wien-Donaustadt	Einlagezahl	106
EigentümerIn		Grundstücksnummer	311/41

SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)

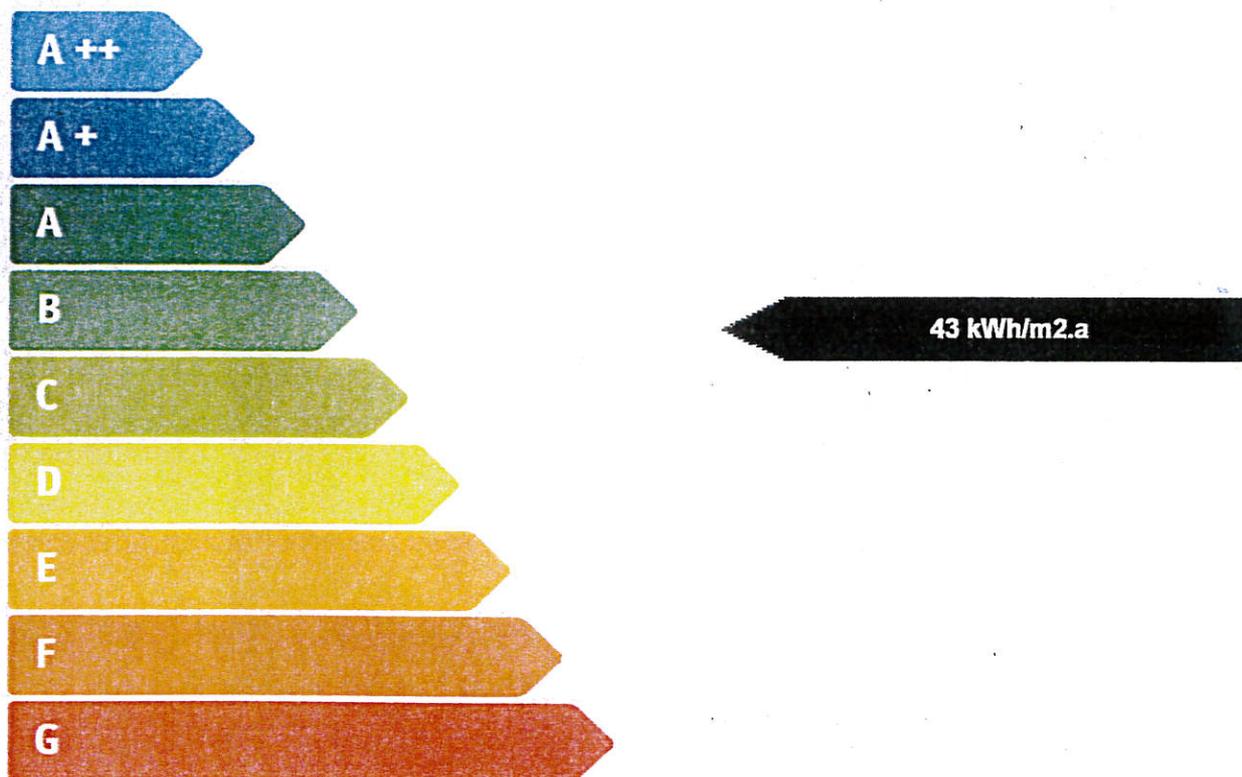

ERSTELLT

ErstellerIn	Buschina & Partner ZT GmbH	Organisation	
ErstellerIn-Nr.		Ausstellungsdatum	18.05.2009
GWR-Zahl		Gültigkeitsdatum	18.05.2019
Geschäftszahl	GZ-06-058	Unterschrift	

Energieausweis für Wohngebäude

gemäß ONORM H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG



GEBÄUDEDATEN

Brutto-Grundfläche	4.930,00 m ²
beheiztes Brutto-Volumen	14.872,00 m ³
charakteristische Länge (l _c)	2,19 m
Kompaktheit (A/V)	0,46 1/m
mittlerer U-Wert (U _m)	0,405 W/m ² K
LEK-Wert	29 -

KLIMADATEN

Klimaregion	Nord - außerhalb von Föhngebieten (N)
Seehöhe	159 m
Heizgradtage	3348 Kd
Heiztage	205 d
Norm-Außentemperatur	-13,0 °C
Soll-Innentemperatur	20 °C

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF

	Referenzklima		Standortklima		Anforderung	
	zonenbezogen	spezifisch	zonenbezogen	spezifisch		
HWB	211.809 kWh/a	42,96 kWh/m ² a	218.836 kWh/a	44,39 kWh/m ² a	49,73 kWh/m ² a	erfüllt
WWWB			62.981 kWh/a	12,78 kWh/m ² a		
HTEB-RH			35.559 kWh/a	7,21 kWh/m ² a		
HTEB-WW			48.546 kWh/a	9,85 kWh/m ² a		
HTEB			89.570 kWh/a	18,17 kWh/m ² a		
HEB			371.386 kWh/a	75,33 kWh/m ² a		
EEB			371.386 kWh/a	75,33 kWh/m ² a	80,59 kWh/m ² a	erfüllt
PEB						
CO ₂						

ERLÄUTERUNGEN

- Heizwärmebedarf (HWB): Vom Heizsystem in die Räume abgegebene Wärmemenge, die benötigt wird, um während der Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung eine Temperatur von 20° C zu halten.
- Heiztechnikenergiebedarf (HTEB): Energiemenge, die bei der Wärmeerzeugung und -verteilung verloren geht.
- Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge, die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung und Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen für die Hilfsbetriebe bei einer typischen Standardnutzung zugeführt werden muss.